


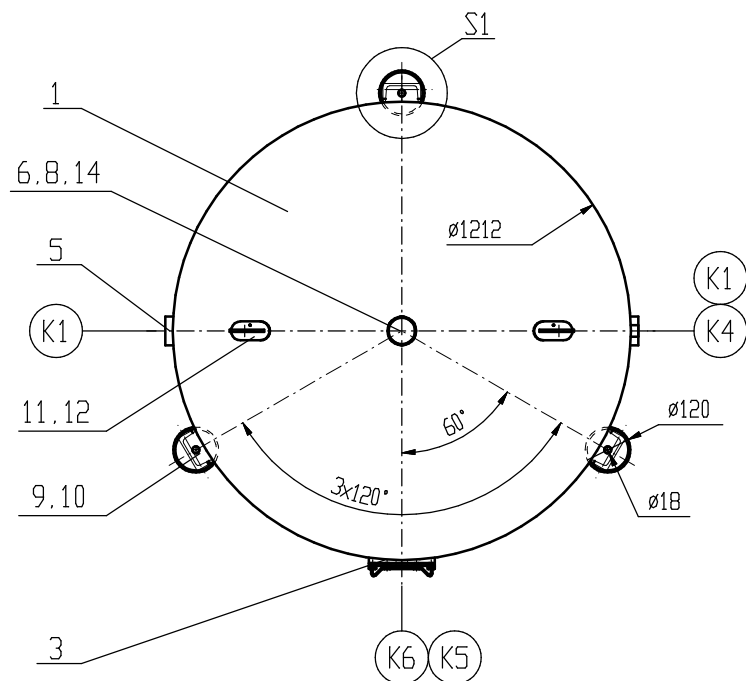


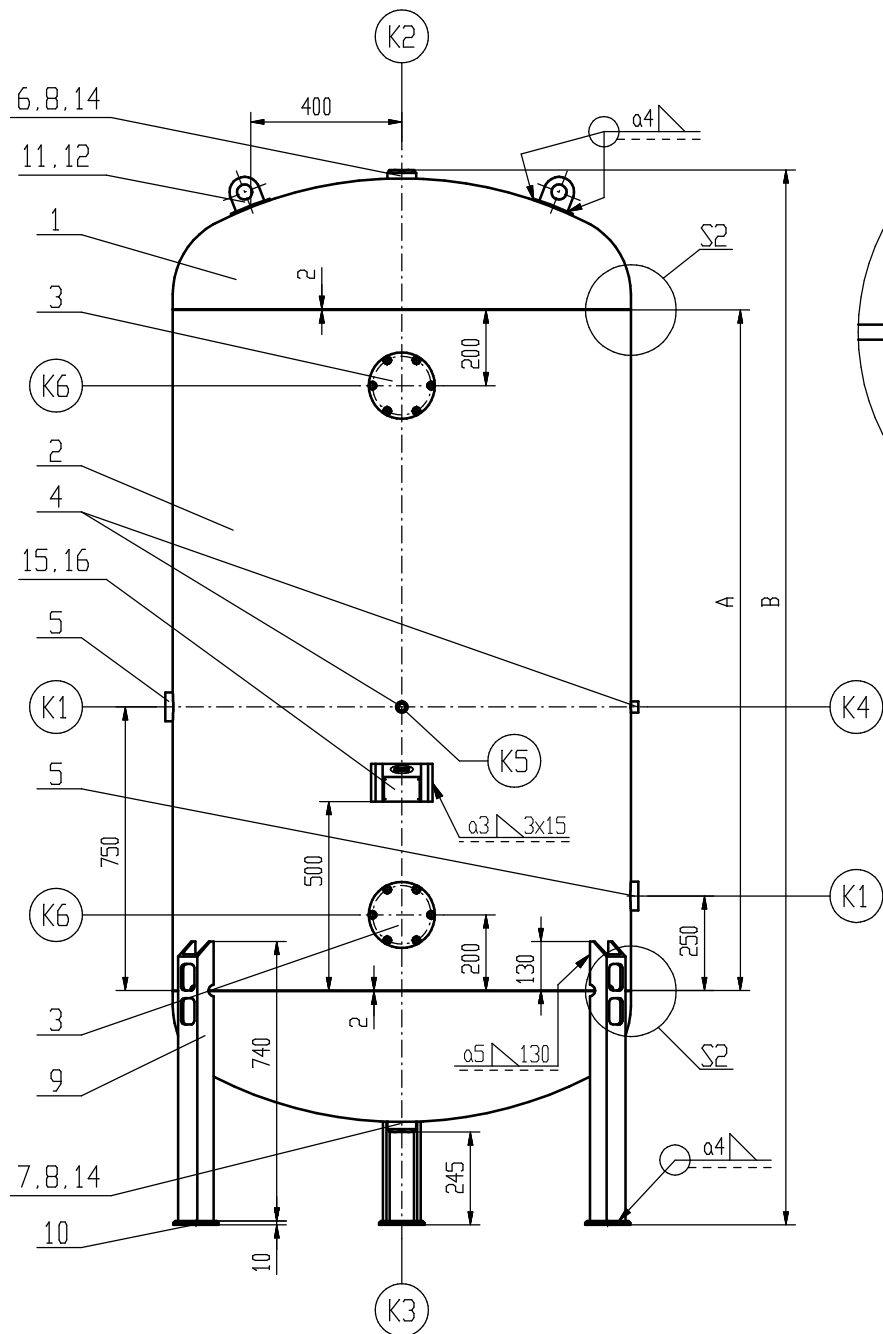

S2 wariant II
Podz.1:1

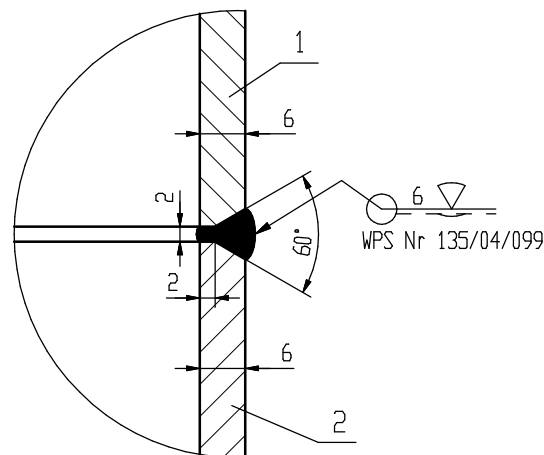

S1
Podz.1:1

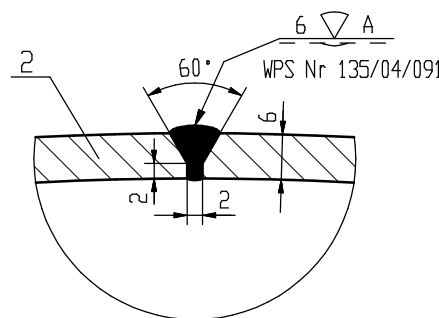

S2 wariant I
Podz.1:1

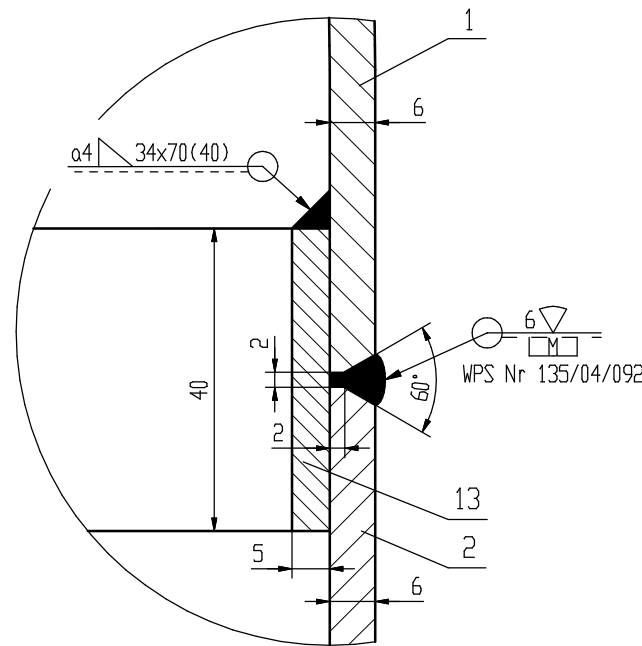


Tabela krótców
przyłączeniowych:

Rodzaj krótca	Numer arkusza
G2"	3/9
DN50	4/9
DN65	5/9
DN80	6/9
DN100	7/9
DN125	8/9
DN150	9/9

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	4.59
Dno elipsoidalne	4.13

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-2000-16/1.2	1350	2340
KP-2500-16/1.2	1800	2790
KP-3000-16/1.2	2250	3240

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótca	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	2 x WR-175	Wyczystka rewizyjna

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 1.6
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 16.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 22.88
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7.	Pojemność zbiornika	V [L] 2000, 2500, 3000
8.	Medium	powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.85 zgodnie z WUDT-UC-WD/11.2005 tab. 3 pkt 5
zb=0.85: 2% złącza obwodowe 10% złącza niedowadowe
rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksplatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych
pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1
lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
- Wykonać otwory kontrolne: poz.12 - M4

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541			
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH			
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma			
13.	Podkładka spawalnicza 3750x40x5 (dotyczy war.I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
12.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
11.	Uchwyt transportowy 80x80xØ40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
10.	Podstawa podpory Ø120xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH			
9.	Podpora - ceownik g/w C100x740	PN-EN 10279	3	S235JR			
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH			
7.	Króciec spustowy G2" Ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH			
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH			
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku			
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH			
3.	Wyczystka rewizyjna WR-175-16	WR-175-16-00	2				
2.	Płaszcz 3784xAx6 (Ø1212)	PN-EN 10028-2	1	P355GH			
1.	Dno elipsoidalne Ø1200x6 Hc=346	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
Pozycja	Nazwa części		Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Mydło K.	Podpis	2018.02.12.	Podziałka 1 : 20	Format A3	Masa całkowita [kg]	Arkusz 1 / 9
Rysował	Mydło K.		2018.02.12.				
Sprawdził	Trukszyn M.		2018.02.12.				
Zatwierdził	Smorawski P.		2018.02.12.				
Producent		Nazwa		Nr rysunku			
		Zbiornik ciśnieniowy		KP-2000-16/1,2 KP-2500-16/1,2 KP-3000-16/1,2		KP-2000-3000-16/1,2-00	