




www.kominno.com.pl
biuro@kominno.com.pl

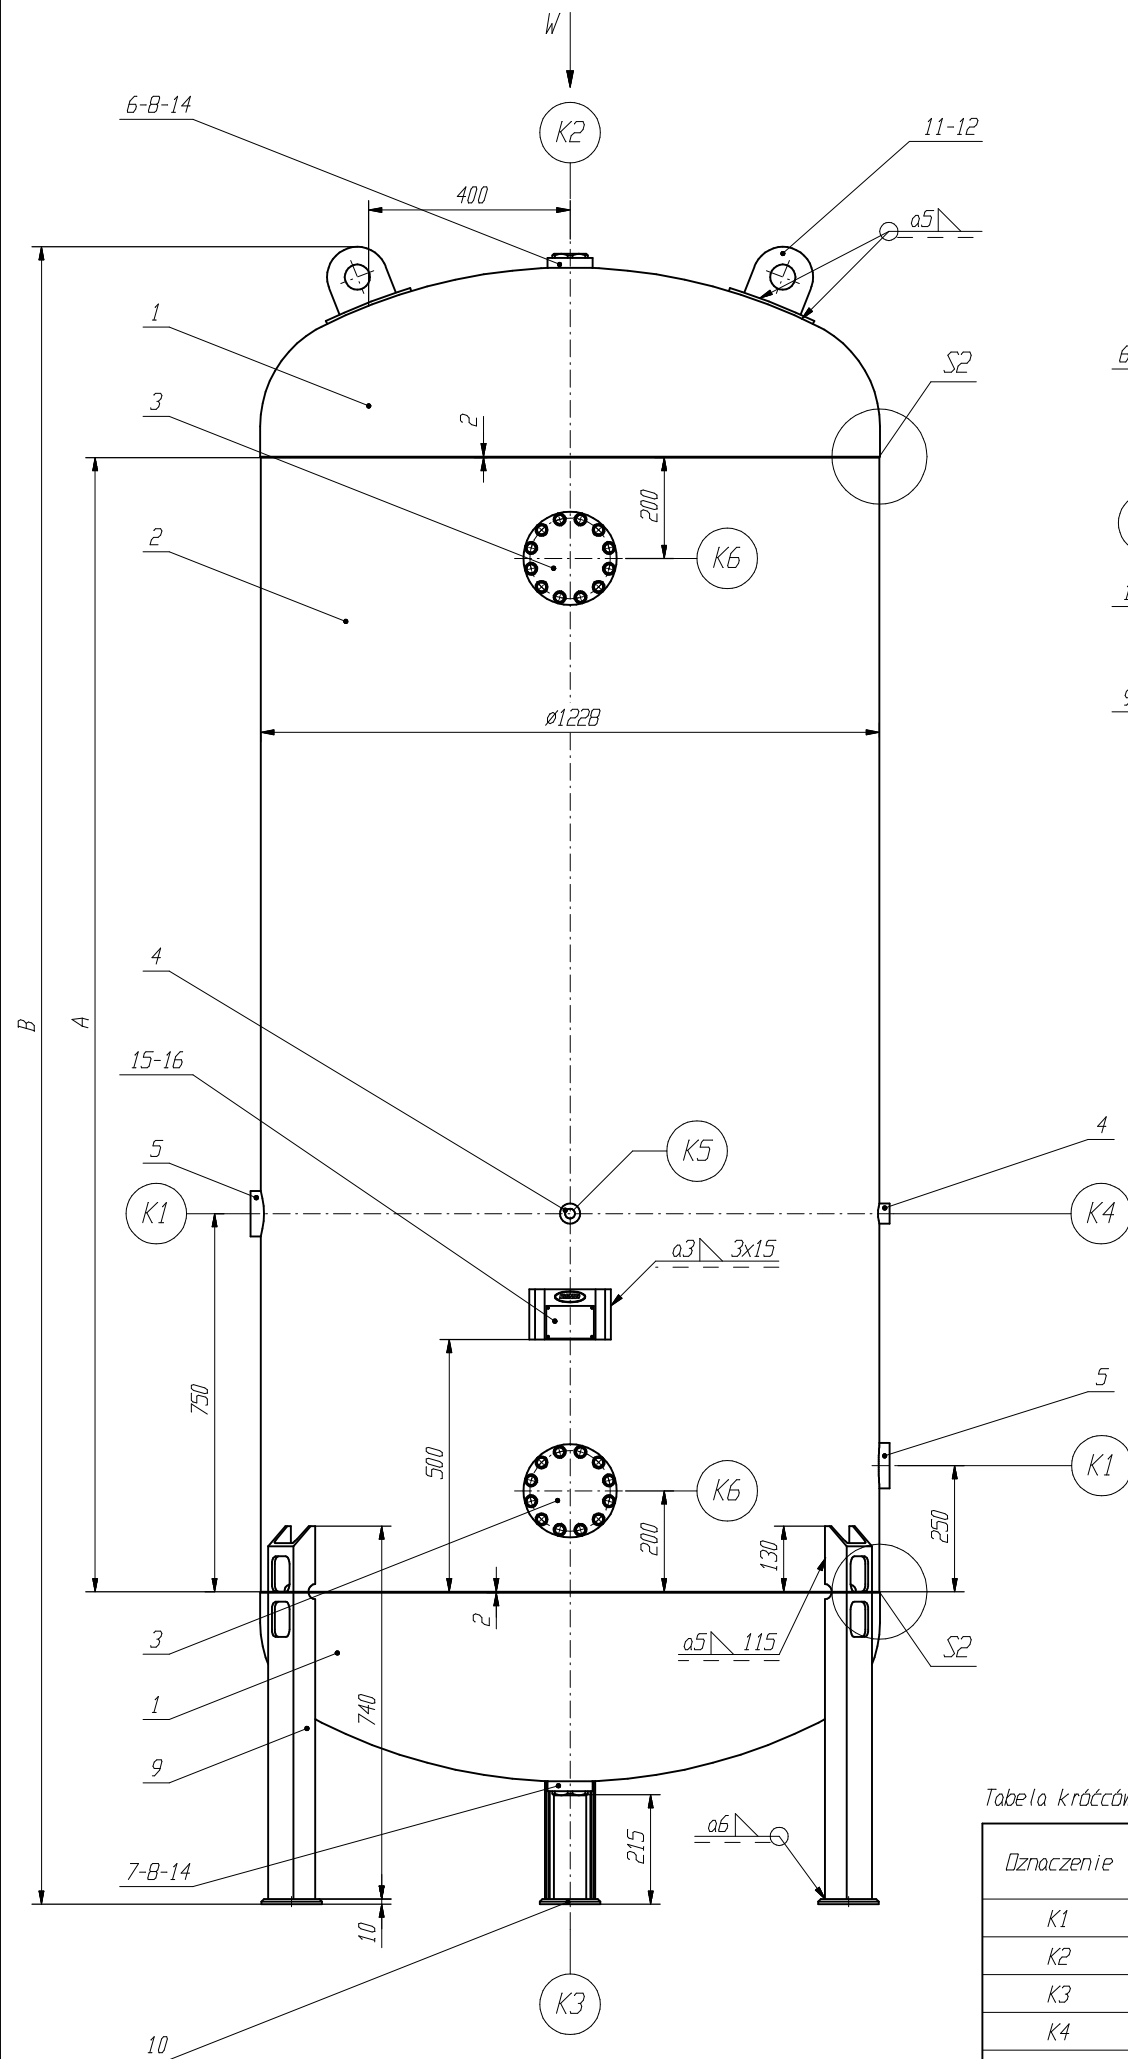

tel. 22 545 90 41
 22 545 91 12

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

Type

Nr fabr.

PS [Bar]

PT [Bar]

Medium

TS min [°C]

TS max [°C]

Data próby ciśnieniowej

V [l]

Rok prod.



1433

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	12,28
Dno elipsoidalne	12,25

<i>Oznaczenie</i>	<i>Rodzaj króćca</i>	<i>Przeznaczenie</i>
<i>K1</i>	<i>G2"</i>	<i>Przyłączeniowy</i>
<i>K2</i>	<i>G2"</i>	<i>Zawór bezpieczeństwa</i>
<i>K3</i>	<i>G2"</i>	<i>Spust</i>
<i>K4</i>	<i>G1/2"</i>	<i>Przyłączeniowy</i>
<i>K5</i>	<i>G1/2"</i>	<i>Manometr</i>
<i>K6</i>	<i>WR-185</i>	<i>Wyczystka rewizyjna</i>

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541			
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH			
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma			
13.	Podkładka spawalnicza 3745x40x6 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
12.	Podstawa uchwytu transportowego 180x90x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
11.	Uchwyt transportowy 120x115xØ50x10	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
10.	Podstawa podpory Ø120xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH			
9.	Podpora - ceownik g/w C100x740	PN-EN 10025-2	3	S235JR		PN-EN 10279	
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH			
7.	Króciec G2" Ø90x34	PN-EN 10273	1	P355GH			
6.	Króciec G2" Ø90x50	PN-EN 10273	1	P355GH			
5.	Króciec G2" Ø90x50	PN-EN 10273	2	P355GH			
4.	Króciec G1/2" Ø40x50	PN-EN 10273	2	P355GH			
3.	Wyczystka rewizyjna WR-185-50	WR-185-50-00	2				
2.	Płaszcz 3812xAx14 (Ø122B)	PN-EN 10028-2	1	P355GH			
1.	Dno elipsoidalne Ø1200x15 Hc=375	PN-EN 10028-2	2	P355GH		PN-75/M-35412	
Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedh. [kg]	UWAGI	
Konstruował	Mydło K.	Data	2022.10.24	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusze
Rysował	Mydło K.						
Sprawdził	Trukszyn M.						
Zatwierdził	Smarawski P.						
Producent		Nazwa			Nr rysunku		
		Zbiornik ciśnieniowy KP-2000-50/1.2 ; KP-2500-50/1.2 KP-3000-50/1.2			KP-2000-3000-50/1.2-00		

1.	Wytwórca	PPU KOMINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe P_o [MPa]	5,0
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie P_S [bar]	50,0
4.	Ciśnienie próbne P_T [bar]	71,5
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura T_{Smax} . [°C]	50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura T_{Smin} . [°C]	-20
7.	Pojemność zbiornika V [L]	2000, 2500, 3000
8.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
2. Zakres badań dla zb = 1,0 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 3
 - zb = 1,0: 50% złącza obwodowe, 100% złącza nieobwodoweRodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
 - badania wizualne 100%
3. Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
4. Eksploatacyjny nadbytek grubości ścianki wynosi 0,5mm
5. Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
6. W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy