




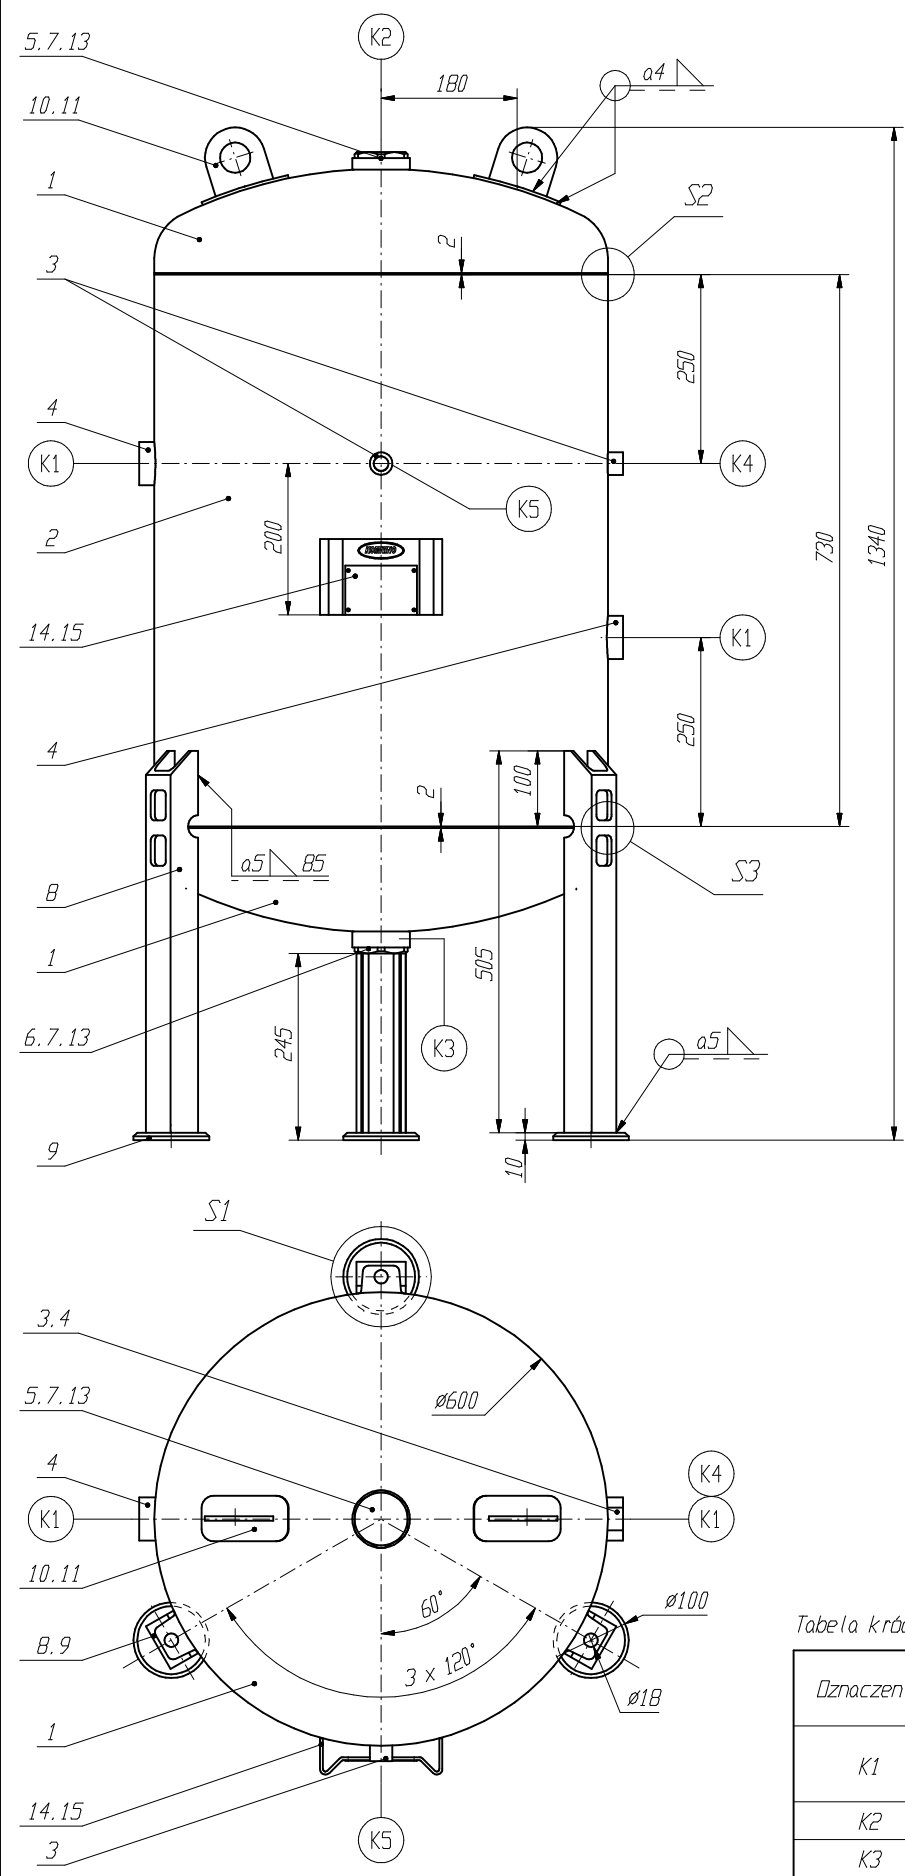

Szczegół S2/S3 - Wariant I
Podz. 1:1

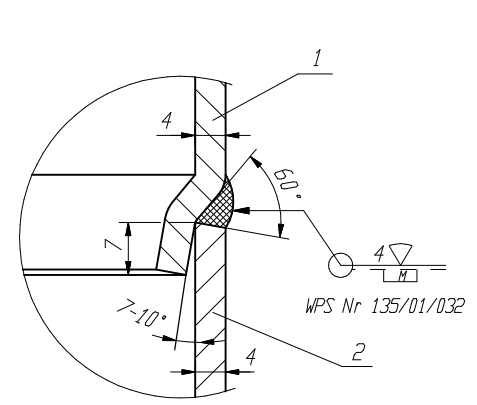

Szczegół S2/S3 - Wariant III
Podz. 1:1

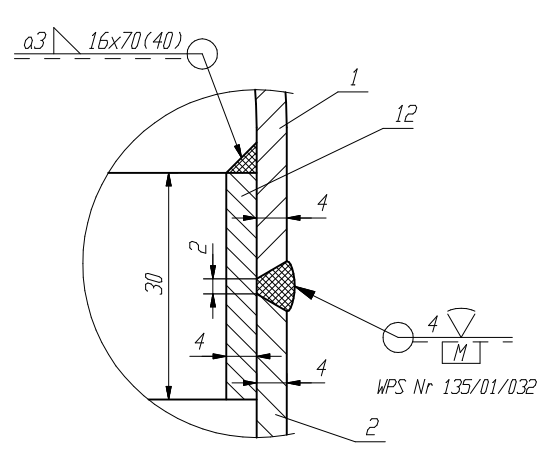

Tabliczka fabryczna
Podz. 1:2

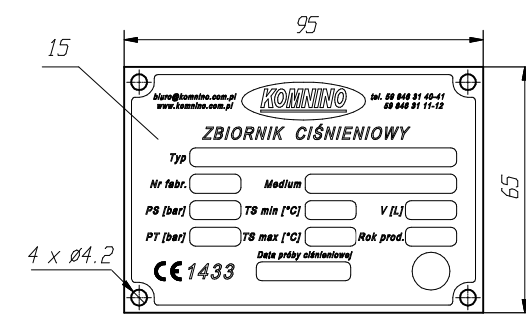



Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	1.9
Dno koszykowe	2.06

Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G1.1/4", G1.1/2", G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa / rewizja
K3	G2"	Spust / rewizja
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr

Szczegół S2/S3 - Wariant II
Podz. 1:1

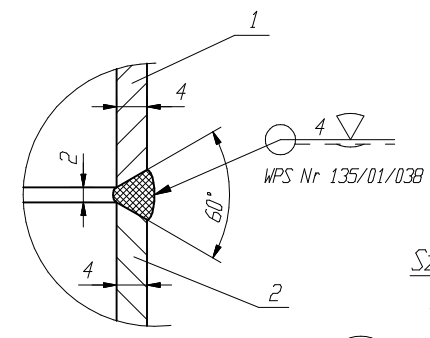

Szczegół S1
Podz. 1:1

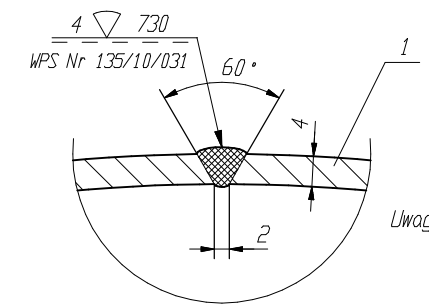


Tabela króćców
przyłączeniowych:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G1.1/4"	3/9
G1.1/2"	4/9
G2"	5/9
DN50	6/9
DN65	7/9
DN80	8/9
DN100	9/9

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Pa [MPa] 1.1
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 11.0
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar] 15.73
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7.	Pojemność zbiornika	V [L] 250
8	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: III - moduł: B + F - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
- badania wizualne 100%
- Dna koszykowe powinny odpowiadać w zakresie wymiarów DIN 28 011
- Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- Eksploatacyjny nadbatek grubości ścianki wynosi 0.5 mm
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-W/000 pkt 4.4
- W pozycji 11 wykonać otwór kontrolny M4

15. Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
14. Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
13. Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma		
12. Podkładka spawalnicza 1845x30x4 (Wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11. Podstawa uchwytu transportowego 120x60x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		Uwaga pkt 8
10. Uchwyt transportowy 80x80xØ40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
9. Podstawa podpory Ø100xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
8. Podpara - ceownik g/w C65x505	PN-EN 10279	3	S235JR		
7. Korek G2" 6x 70x33	PN-EN 10273	2	P355NH		Uwaga pkt 6
6. Króciec G2" - rura Ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5. Króciec G2" - rura Ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
4. Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
3. Króciec G1/2" - Rura Ø30x6.3x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
2. Płaszcz 1870x730x4 (Ø600)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1. Dno koszykowe Ø600x4 Hc=138	PN-EN 10028-2	2	P355GH		Uwaga pkt 3

Pozycja	Nazwa części		Nr rysunku lub normy		Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Nazwiska	Mydło K.	Podpis	2022.08.22.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował		Mydło K.		2022.08.22.				
Sprawdził		Trukszyn M.		2022.08.22.				
Zatwierdził		Smorawski P.		2022.08.22.				
Producent		Nazwa					Nr rysunku	
		Zbiornik ciśnieniowy KP-250-11/0,6					KP-250-11/0,6-00	