

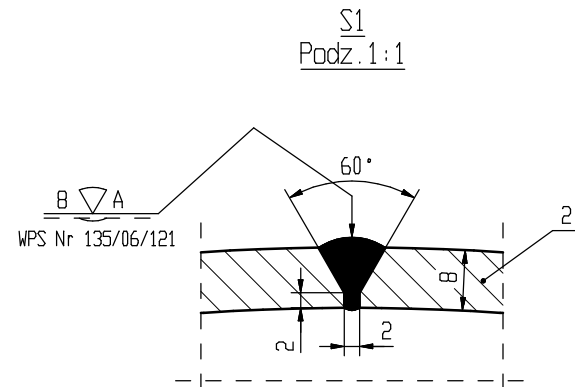
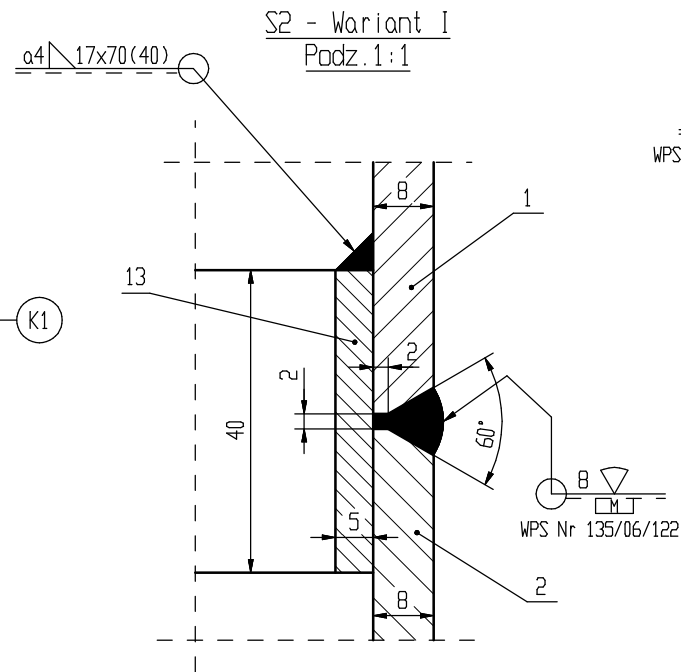
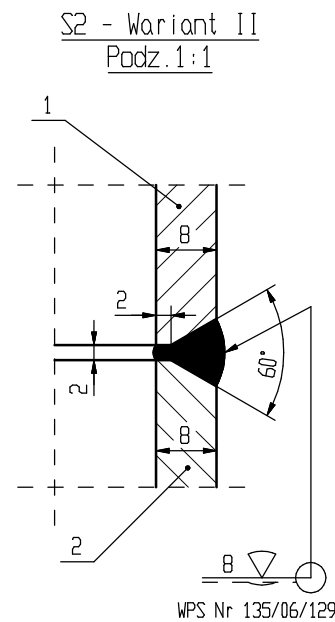
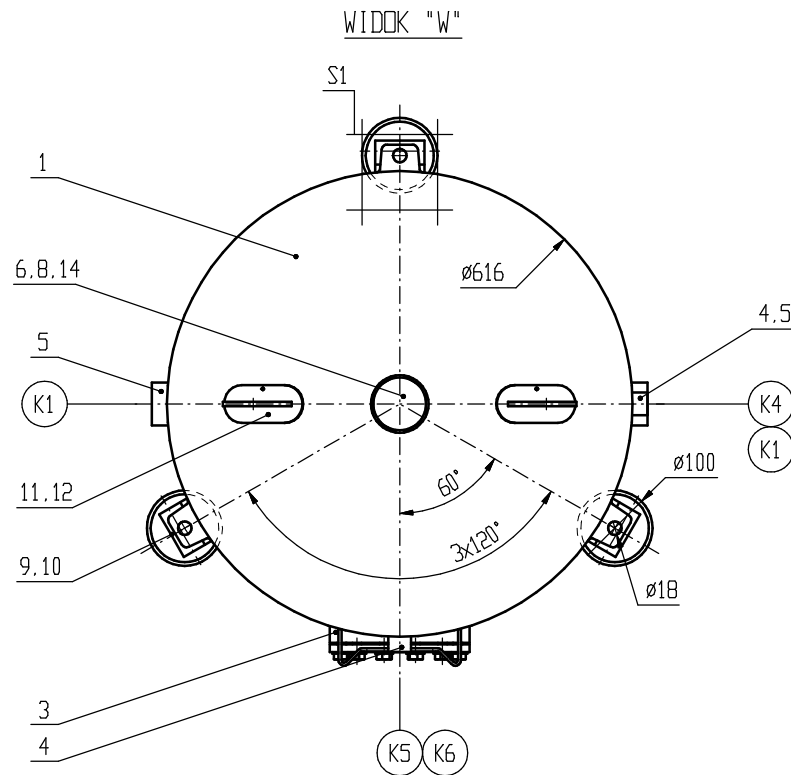
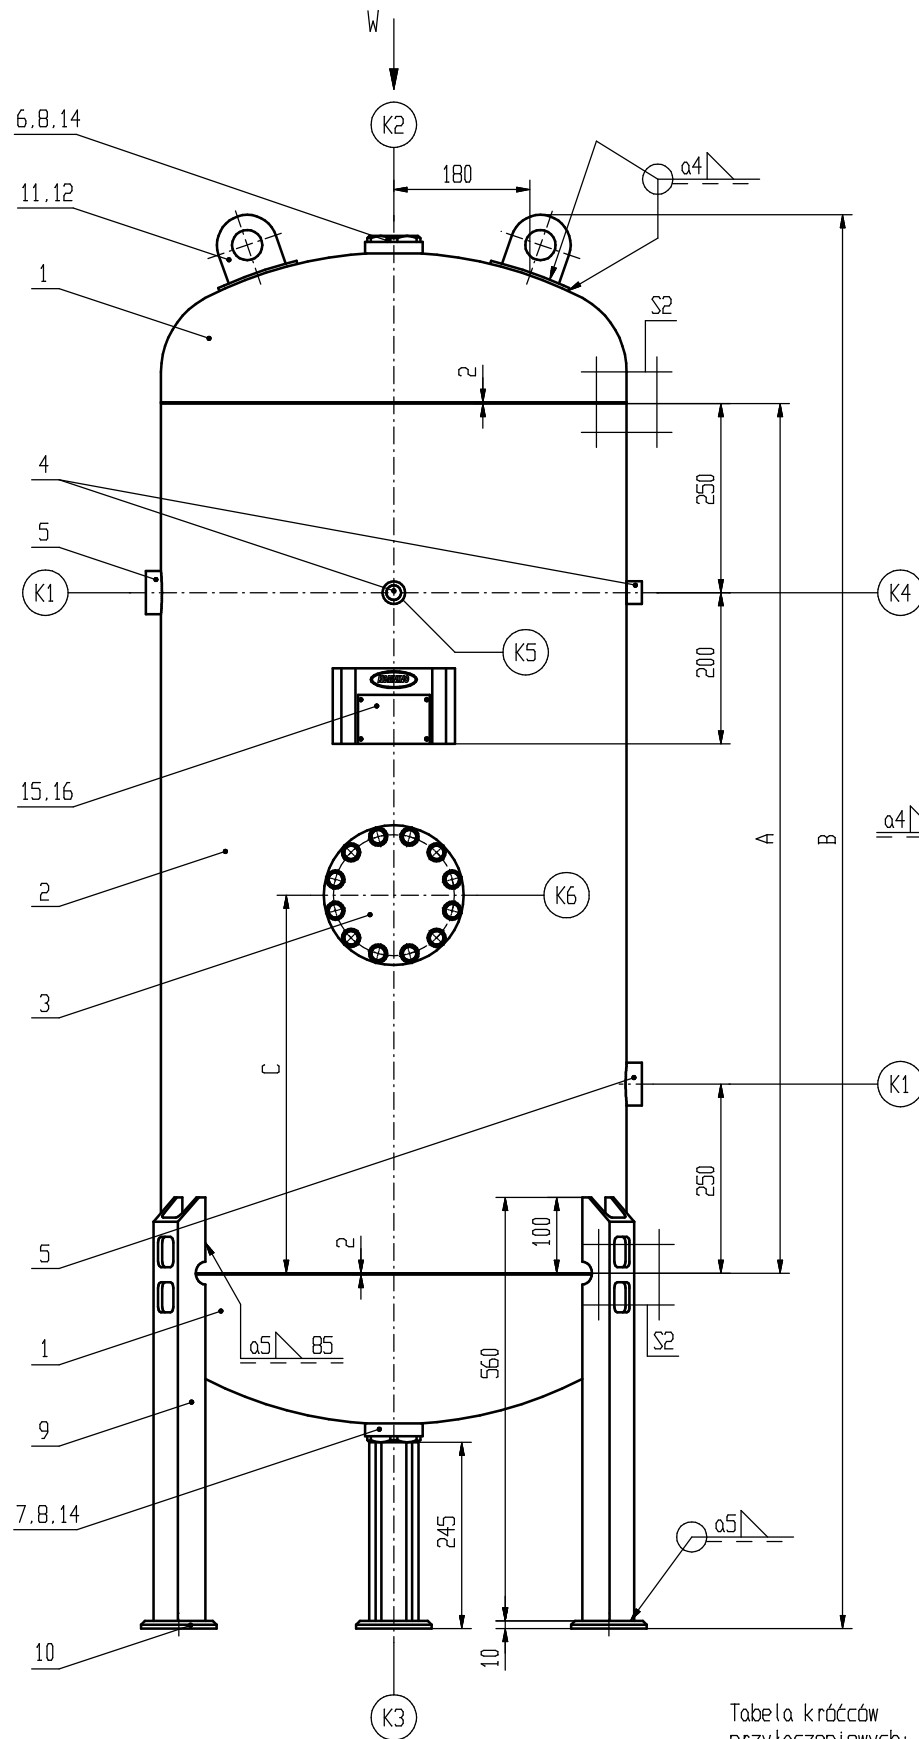


Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	5.8
Dno elipsoidalne	5.49

Tabela krótców
przyłączeniowych:

Tabela krótców:

Rodzaj krótca	Numer arkusza	Oznaczenie	Rodzaj krótca	Przeznaczenie
G1.1/4"	3/9	K1	G1.1/4" , G1.1/2" G2" , DN50 , DN65 , DN80 , DN100	Przyłączeniowy
G1.1/2"	4/9			
G2"	5/9	K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
DN50	6/9	K3	G2"	Spust
DN65	7/9	K4	G1/2"	Przyłączeniowy
DN80	8/9	K5	G1/2"	Manometr
DN100	9/9	K6	WR-185	Wyczystka rewizyjna

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]	C [mm]
KP-300-40/0.6	800	1520	230
KP-400-40/0.6	1150	1870	500
KP-500-40/0.6	1500	2220	750

Dane techniczne:

1. Wytwórca		PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa]	4.0
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	40.0
4. Ciśnienie próbne	PT [bar]	57.2
5. Najwyższa dopuszczalna temperatura	T _{max} . [°C]	50
6. Najniższa dopuszczalna temperatura	T _{min} . [°C]	-20
7. Pojemność zbiornika	V [L]	300 , 400 , 500
8. Medium		Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.85 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 4
- zb = 0.85: 25% złącza obwodowe, 50% złącza niedowadowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M4
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza 1865x40x5 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 110x50x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 80x80xØ40x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory Ø100xØ18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C65x560	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355GH		
7.	Króciec spustowy G2" Ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76.1x30	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø30x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-185-40	WR-185-40-00	1			
2.	Płaszcz 1910xAxB (Ø616)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne Ø600x8 Hc=198	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja	Nazwa części				Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Nazwa Trukszyn M.	Podpis	Data	2018.06.18.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz	
Rysował				2018.06.18.					
Sprawdził				2018.06.18.					
Zatwierdził				2018.06.18.					
Producent		Nazwa		Nr rysunku					
		Zbiornik ciśnieniowy KP-300-40/0.6 ; KP-400-40/0.6 KP-500-40/0.6		1 : 10		A3		1/9	