



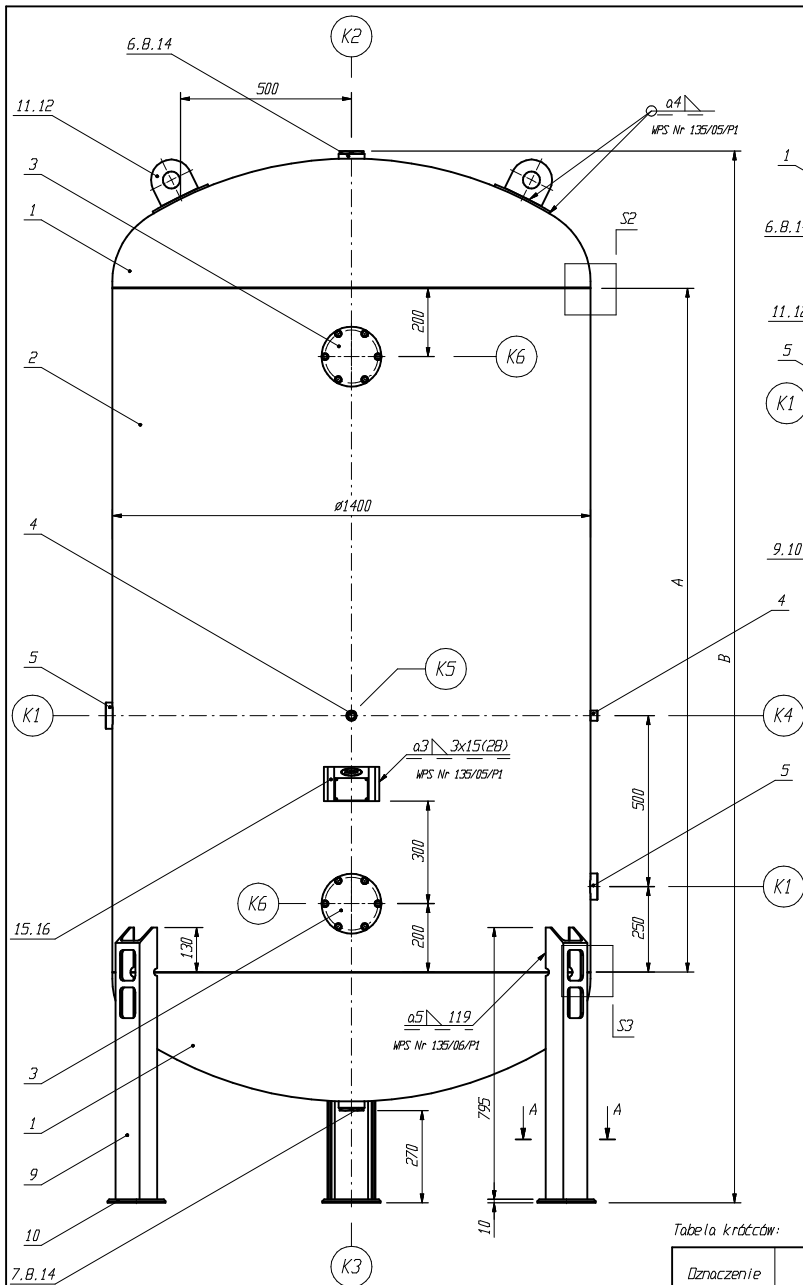

WIDOK Z GÓRY

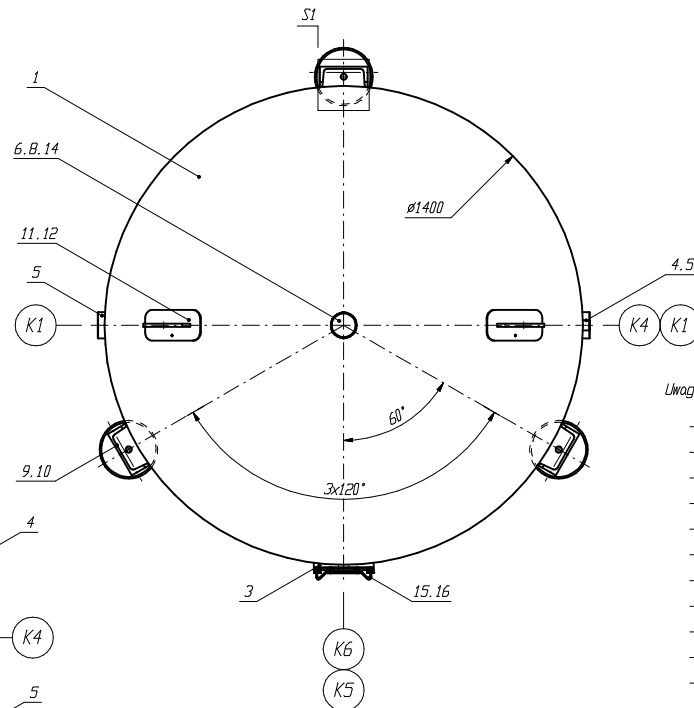

Dane techniczne:

1. Producent		PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe wg WUDT/UC/2003	po [MPa]	1,2
3. Ciśnienie obliczeniowe wg Dyrektywy 2014/68/UE	P [bar]	12,0
4. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	12,0
5. Ciśnienie próbne	PT [bar]	17,5
6. Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C]	50
7. Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C]	-20
8. Pojemność zbiornika	V [L]	3000, 4000
9. Medium		Powietrze lub azot lub argon

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: B (typ prod.) + F - grupa plynu: 2
- Zakres badań dla zb = 0,7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
- badania wizualne 100%
- Dno zbiornika powinno odpowiadać w zakresie wymiarów wg DIN 28 013
- Blachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0,5mm
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
- Dopuszcza się zamianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4

Tabela krótców przyłączeniowych:

Rodzaj krótców	Numer arkusza
G2"	6/13
DN50	7/13
DN65	8/13
DN80	9/13
DN100	10/13
DN125	11/13
DN150	12/13
DN200	13/13

Tabela krótców:




Oznaczenie	Rodzaj krótców	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-175	Wyczystka rewizyjna

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]	Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
Plaszcz	4.83	KP-3000-12/1.4/D	1400	2480
Dno	3.51	KP-4000-12/1.4/D	2000	3080

Tabela wielkości:

Nazwa części	Grubość go [mm]	Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
Plaszcz	4.83	KP-3000-12/1.4/D	1400	2480
Dno	3.51	KP-4000-12/1.4/D	2000	3080

16.	Tabliczka fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541			
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355J2			
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma			
13.	Podkładka spawalnicza - blacha 4345x30x4	PN-EN 10028-2	2	P355GH		Wariant I	
12.	Podstawa uchwytu transp. - blacha 180x90x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
11.	Uchwyt transportowy - blacha 120x115x10	PN-EN 10028-2	2	P355GH			
10.	Podstawa podpory - blacha Ø170x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH			
9.	Podpora - ceownik g/w C140x795	PN-EN 10025-2	3	S235JR		PN-EN 10279	
8.	Korek G2" - pręt 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH			
7.	Króciec G2" typ IV - rura Ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH			
6.	Króciec G2" typ I - rura Ø76.1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH			
5.	Króciec - wg tabeli krótców	wg rysunku	2	wg rysunku			
4.	Króciec G1/2" - rura Ø30x6.3x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH			
3.	Wyczystka rewizyjna WR-175-18	KP-3000-6000-12/1.4/D-01	2				
2.	Plaszcz - blacha 4374xAx6 (Ø1400)	PN-EN 10028-2	1	P355GH			
1.	Dno Ø1400x6 Hc=379	PN-EN 10028-2	2	P355GH		DIN 28 013	
Pozycja Nazwa części		Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI	
Konstruował	Trukszyn M.		2026.04.27.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował	Trukszyn M.		2026.04.27.	1:15	A3		1/13
Sprawdził	Smorowski P.		2026.04.27.				
Zatwierdził	Smorowski P.		2026.04.27.				
Producent		Nazwa	Zbiornik ciśnieniowy		Nr rysunku		
		KP-3000-12/1.4/D , KP-4000-12/1.4/D			KP-3000-6000-12/1.4/D-01		