

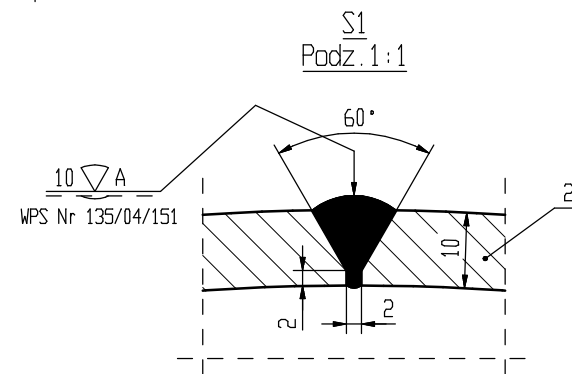
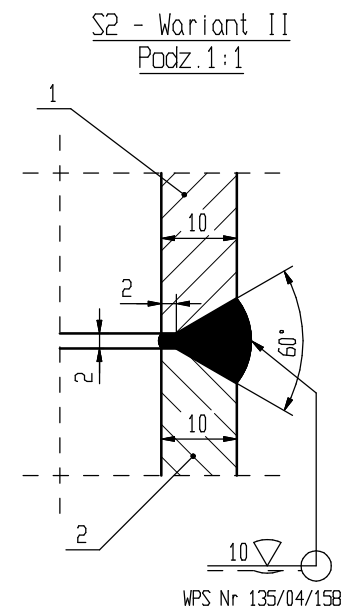
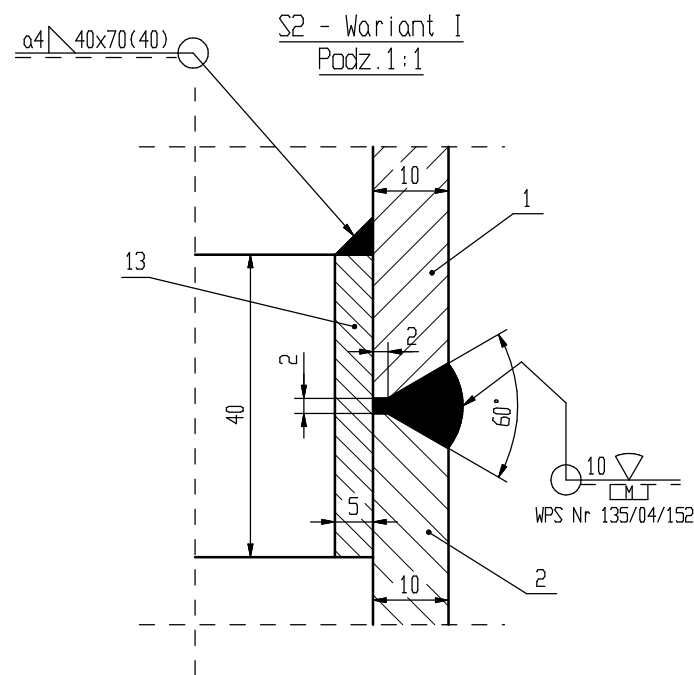
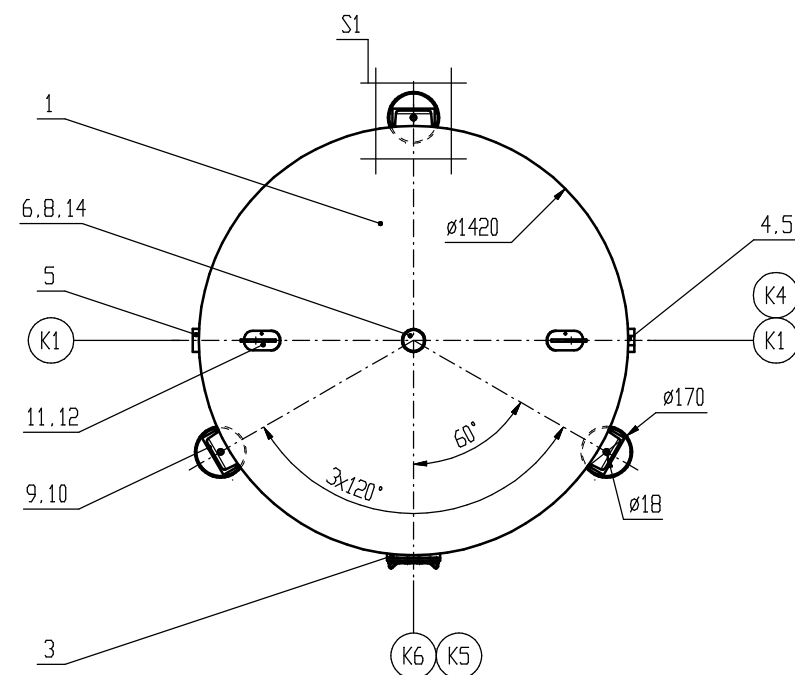
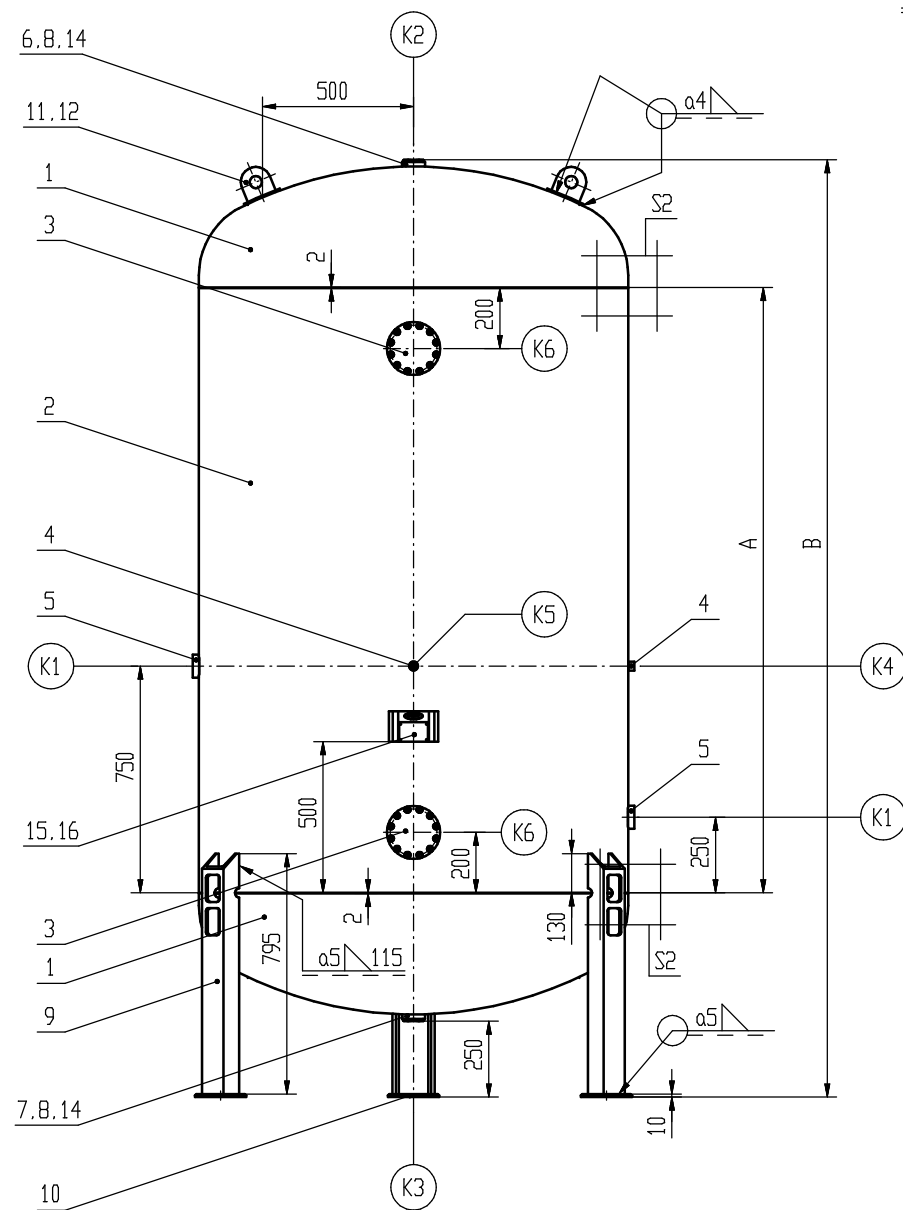


Tabela krótców przyłączeniowych:

Rodzaj krótc	Numer arkusza
G2"	3/10
DN50	4/10
DN65	5/10
DN80	6/10
DN100	7/10
DN125	8/10
DN150	9/10
DN200	10/10

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	8.39
Dno elipsoidalne	7.11

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-3000-25/1.4	1400	2500
KP-4000-25/1.4	2000	3100

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótc	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-175	Rewizja

Dane techniczne:

1. Wytwórca	PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa] 2.5
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 25.0
4. Ciśnienie próbne	PT [bar] 35.75
5. Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
6. Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
7. Pojemność zbiornika	V [L] 3000 , 4000
8. Medium	Powietrze lub azot lub organ

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.85 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 4
- zb = 0.85: 25% złącza obwodowe, 50% złącza nieobwodowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksplatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-0/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny M6
- W karkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14.	Pierścień uszczelniający ø55.2x5.7		2	Guma		
13.	Podkładka spawalnicza 4380x40x5 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
12.	Podstawa uchwytu transportowego 130x65x6	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11.	Uchwyt transportowy 100x100xø40x8	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10.	Podstawa podpory ø170xø18x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9.	Podpora - ceownik g/w C140x795	PN-EN 10279	3	S235JR		
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
7.	Króciec spustowy G2" ø76.1x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" ø76.1x30	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" ø30x40	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3.	Wyczystka rewizyjna WR-175-25	WR-175-25-00	2			
2.	Płaszcz 4425xAx10 (ø1420)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1.	Dno elipsoidalne ø1400x10 Hc=400	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja		Nazwa części		Nr rysunku lub normy		Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Nazwisko	Trukszyn M.	Podpis	2018.10.01.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz	
Rysował		Trukszyn M.		2018.10.01.					
Sprawdził		Smorawski P.		2018.10.01.					
Zatwierdził		Smorawski P.		2018.10.01.					
Producent		Nazwa						Nr rysunku	
		Zbiornik ciśnieniowy KP-3000-25/1.4 , KP-4000-25/1.4						KP-3000-4000-25/1.4-00	