


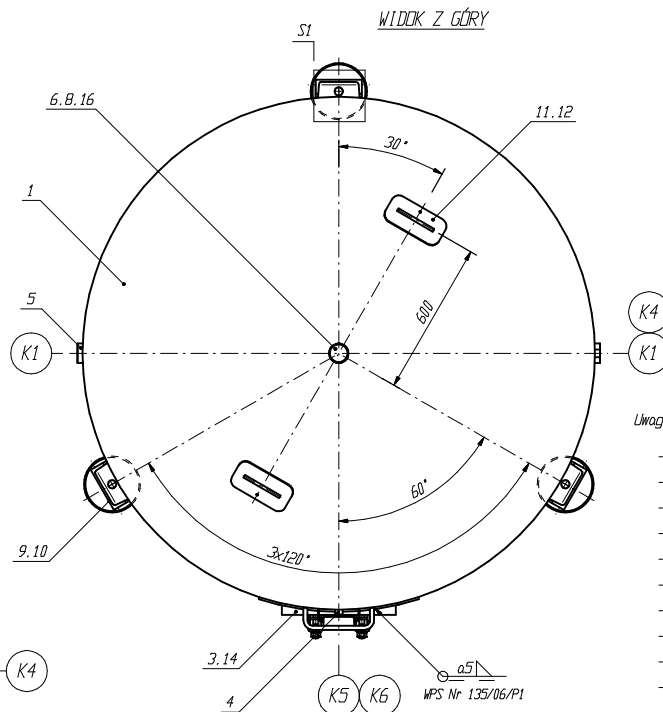

Dane techniczne:

1.	Producent	PPU KOMINO
2.	Cisnienie obliczeniowe wg WUD/UC/2003	po [MPa] 1.1
3.	Cisnienie obliczeniowe wg Dyrektywy 2014/68/UE	P [bar] 11.0
4.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar] 11.0
5.	Cisnienie próbne	PT [bar] 16.0
6.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	TSmax. [°C] 50
7.	Najniższa dopuszczalna temperatura	TSmin. [°C] -20
8.	Pojemność zbiornika	V [L] 6000, 8000, 10000 12000, 15000
9.	Medium	Powietrze lub azot lub argon

Uwagi :

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami WDT WUDT/UC/2003
 - kategoria zagrożenia: IV - moduł: B (typ prod.) + F - grupa plynu: 2
2. Zakres badań dla zb = 0.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 6
 - badania wizualne 100%
3. Dwa zbiorniki powinny odpowiadać w zakresie wymiarów DIN 28 013
4. Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
5. Eksploatacyjny nadbitek grubości ścianki wynosi 0.5mm
6. W karkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
7. Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4

18.	Tabliczka fabryczna - blacha 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541	
17.	Podstawa tabliczki fabrycznej - blacha 255x100x4	PN-EN 10025-2	1	S355J2	
16.	Pierścień uszczelniający Ø55,2x5,7		2	Guma	
15.	Podkładka spawalnicza - blacha 6200x35x5	PN-EN 10028-2	2	P355GH	Wariant I
14.	Nakładka wzmacniająca - blacha 350/455x90x8	PN-EN 10028-2	1	P355GH	
13.	Uchwyt - pręt Ø16x430	PN-EN 10025-2	1	S355JR	
12.	Podstawa uchwytu transp. - blacha 240x120x8	PN-EN 10028-2	2	P355GH	
11.	Uchwyt transportowy - blacha 160x140x12	PN-EN 10028-2	2	P355GH	
10.	Podstawa podpory - blacha Ø220x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH	
9.	Podpora - ceownik g/w C180x1000	PN-EN 10025-2	3	S235JR	PN-EN 10279
8.	Korek G2" - pręt 6-470x33	PN-EN 10273	2	P355NH	
7.	Króciec G2" typ IV - rura Ø76,1x10x25	PN-EN 10216-3	1	P355NH	
6.	Króciec G2" typ II - rura Ø76,1x10x30	PN-EN 10216-3	1	P355NH	
5.	Króciec - wg tabeli krótców	wg rysunku	2	wg rysunku	
4.	Króciec G1/2" - rura Ø30x6,3x35	PN-EN 10216-3	2	P355NH	
3.	Właz rewizyjny awalny WRD-320/420-11	WRD-320/420-11-00	1		
2.	Płaszcz - blacha 6252x4x8 (Ø2000)	PN-EN 10028-2	1	P355GH	
1.	Dno Ø2000x8 Hc=538	PN-EN 10028-2	2	P355GH	DIN 28 013

Tabela krótców
przyłóczyeniowych:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G2*	5/12
DN50	6/12
DN65	7/12
DN80	8/12
DN100	9/12
DN125	10/12
DN150	11/12
DN200	12/12

Tabela krótców:

Dzianczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G ² *, DN50, DN65 DN80, DN100, DN125 DN150, DN200	Przylączniowy
K2	G ² *	Zawór bezpieczeństwa
K3	G ² *	Spust
K4	G1/2"	Przylączniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WRD-320/420	Właz rewizyjny

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-6000-11/2.0/D	1250	2635
KP-8000-11/2.0/D	1900	3285
KP-10000-11/2.0/D	2500	3885
KP-12000-11/2.0/D	3200	4585
KP-15000-11/2.0/D	4150	5535

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	6.33
Dno	4.46

Pozycja	Nazwa części				Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.			2025.12.17.	Podziałka	1:20	Format A3	Masa całkowita [kg]	Arkusz 1/12
Rysował	Trukszyn M.			2025.12.17.					
Sprawdził	Smorawski P.			2025.12.17.					
Zatwierdził	Smorawski P.			2025.12.17.					
Producent			Nazwa Zbiornik ciśnieniowy				Nr rysunku		
			KP-6000-11/2.0/D, KP-8000-11/2.0/D, KP-10000-11/2.0/D KP-12000-11/2.0/D, KP-15000-11/2.0/D				KP-6000-15000-11/2.0/D-0		