

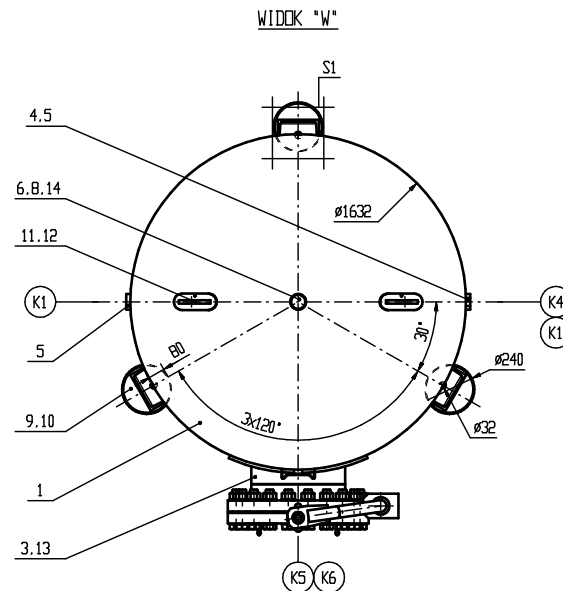
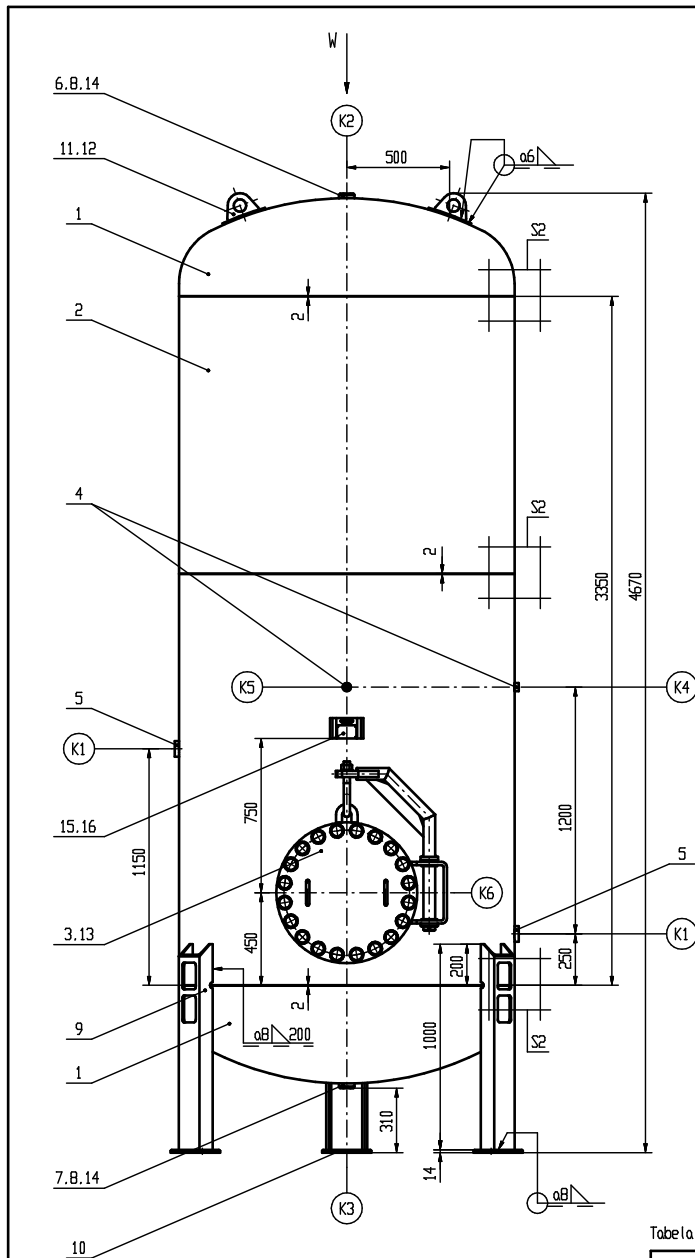


Tabela króćców
przyłączeniowych:

Rodzaj króćca	Numer arkusza
G2"	3/7
DN50	4/7
DN65	5/7
DN80	6/7
DN100	7/7

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	13.09
Dno elipsoidalne	13.04

Tabela króćców:

Oznaczenie	Rodzaj króćca	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	DN450	Właz rewizyjny

Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-8000-40/1.6	3350	4670
KP-10000-40/1.6	4350	5670

Dane techniczne:

1. Wytwórca	PPU KOMNINO
2. Ciśnienie obliczeniowe	Pa [MPa]
3. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]
4. Ciśnienie próbne	PT [bar]
5. Najwyższa dopuszczalna temperatura	T _{Smx} . [°C]
6. Najniższa dopuszczalna temperatura	T _{Smin} . [°C]
7. Pojemność zbiornika	V [L]
8. Medium	powietrze lub woda lub inny

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=1.0 zgodnie z WUDT-UC-W/11.2005 tab. 3 pkt 3
- zb = 1.0: 50% złącza obwodowe, 100% złącza niedowodowe
- Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dna elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- W korkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy
- Dopuszcza się zamianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-D/00 pkt 4.4
- Wykonać otwory kontrolne: poz.12 - MB, poz.13 - M16

16. Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541		
15. Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
14. Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma		
13. Nakładka wzmocniająca Ø689xØ459x16	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
12. Podstawa uchwytu transportowego 220x80x8	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
11. Uchwyt transportowy 160x110xØ60x14	PN-EN 10028-2	2	P355GH		
10. Podstawa podpory Ø240x14	PN-EN 10028-2	3	P355GH		
9. Podpora - ceownik g/w C200x1000	PN-EN 10279	3	S235JR		
8. Korek G2" 6x470x33	PN-EN 10273	2	P355NH		
7. Króciec spustowy G2" Ø76x30	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
6. Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø76x45	PN-EN 10216-3	1	P355NH		
5. Króciec przyłączeniowy (wg tabeli króćców)	wg rysunku	2	wg rysunku		
4. Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø40x50	PN-EN 10216-3	2	P355NH		
3. Właz rewizyjny boczny DN450 PN40	DN450-40-00	1			
2. Płaszcz 5072xØx16 (Ø1632)	PN-EN 10028-2	1	P355GH		
1. Dno elipsoidalne Ø1600x16 Hc=476	PN-EN 10028-2	2	P355GH		

Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI
Konstruował	Trukszyn M.	2017.11.10.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz
Rysował	Trukszyn M.	2017.11.10.	1:25	A3		1/7
Sprawdził	Smorawski P.	2017.11.10.				
Zatwierdził	Smorawski P.	2017.11.10.				
Producent	Zbiornik ciśnieniowy				Nr rysunku	
	KP-8000-40/1.6. KP-10000-40/1.6				KP-8000-10000-40/1.6-00	